


INŻYNIER DLA SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Karol Małczyński, Nr upr. 272/93

hachu 18.04.24

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam
bez uwag: z uwagami:

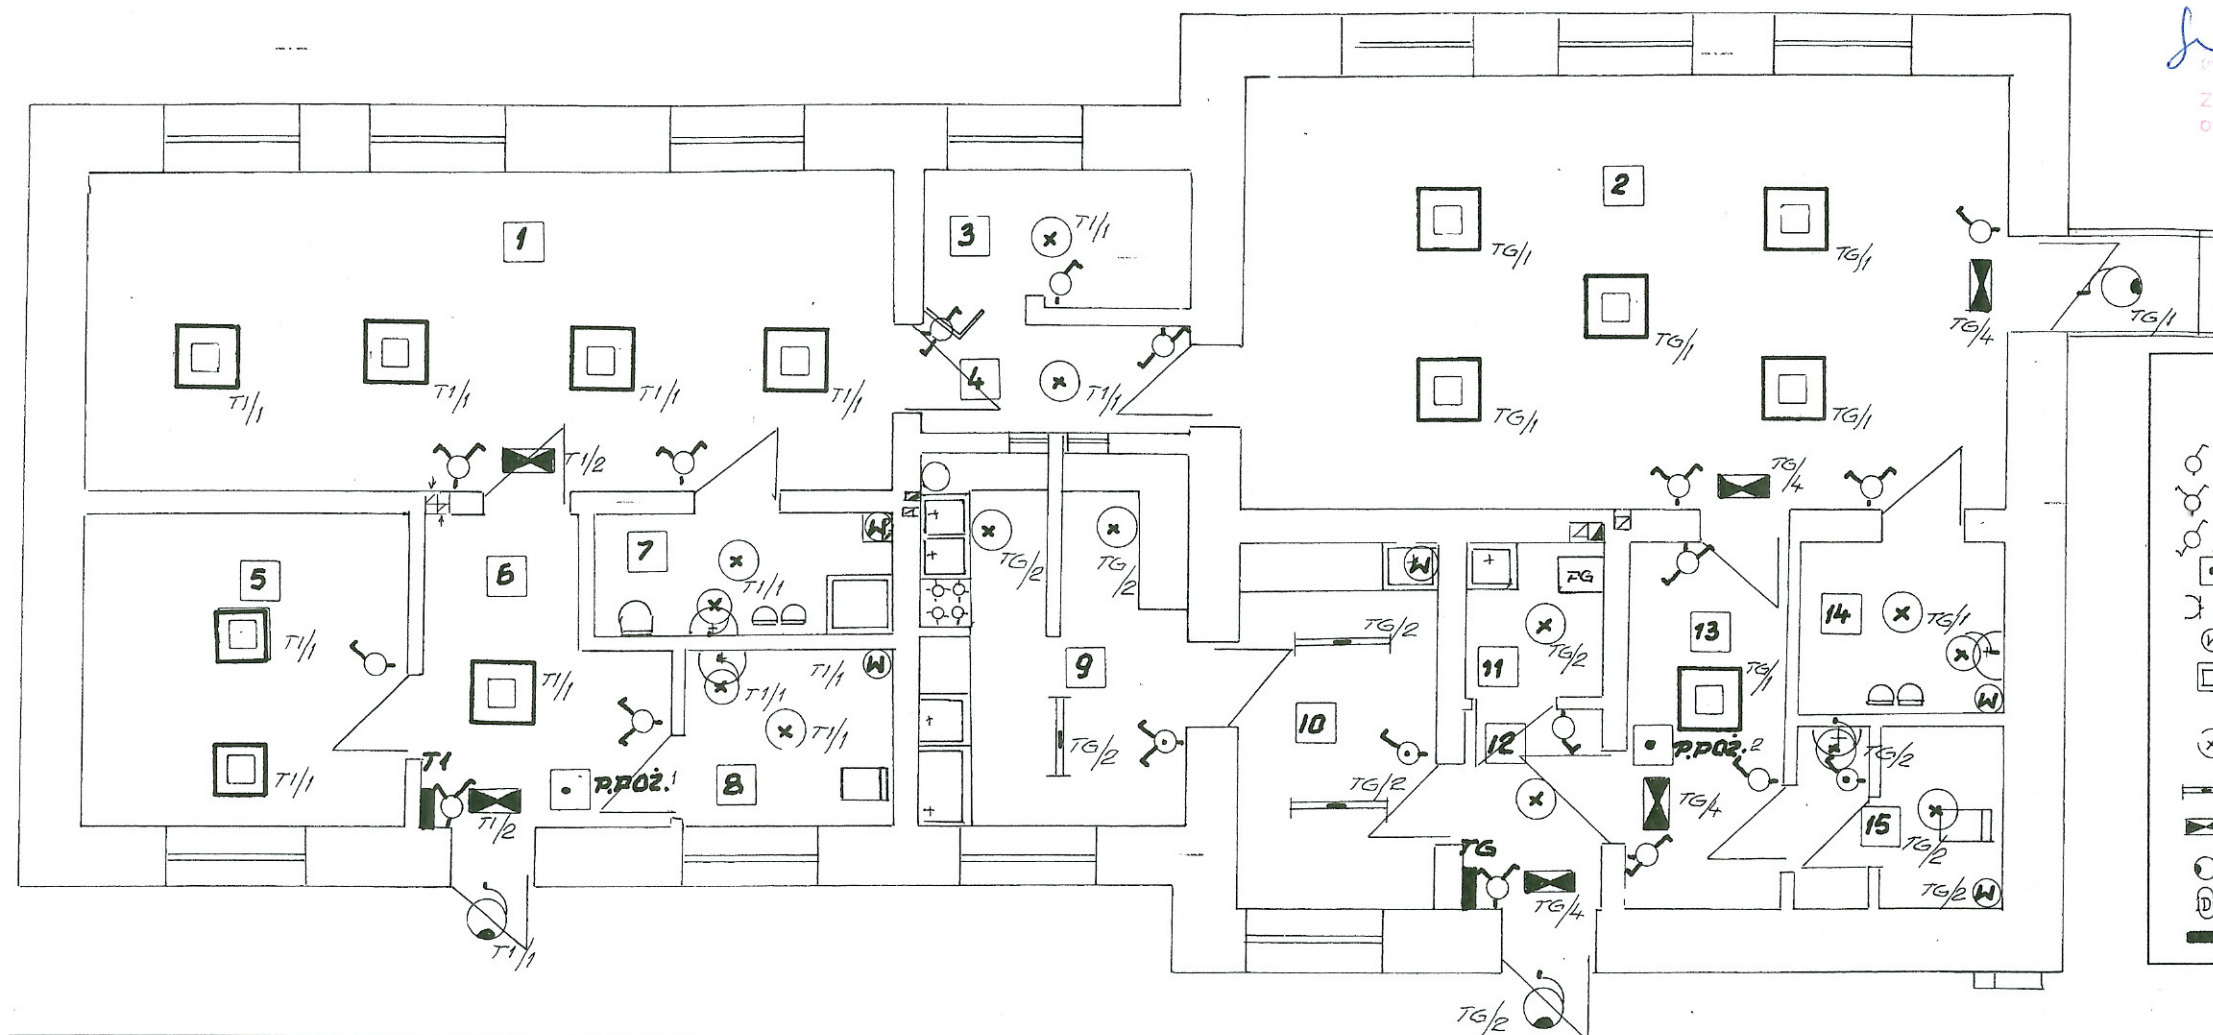

Oznaczenia

- ⊗ wyłączniki 1-biegunowe IP20, IP-44
- ⊗ przełączniki świecznikowe IP20, IP-44
- ⊗ przełączniki schodowe IP20, IP-44
- ⊗ przycisk p.poż.
- ⊗ gniazda z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250 IP20,
- ⊗ wentylator kanałowy
- ⊗ oprawy oświetleniowe LED COMPACT 36W IP20 4000 K (kwadratowa)
- ⊗ oprawy oświetleniowe LED 12 W IP54 4500 K (okrągła)
- ⊗ oprawa oświetleniowa LED 40W IP54
- ⊗ oprawa Awaryjna ECONOMIC LED 1W z mod. 1h
- ⊗ naświetlacz LED 70 W IP 54
- ⊗ zestaw domofonowi dwurodzinnny
- ⊗ tablice rozdzielcze TG, T1

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m ²)
1	Sala dla dzieci powyżej 12 m-cy -8 osób	30,2
2	Sala dla dzieci 6-12 m-cy - 8 osób	38,3
3	Magazyn na łóżka	4,2
4	Korytarz	3,3
5	Pokój dyrektora	11,7
6	Hol i szatnia	7,6
7	W-C dla dzieci	4,8
8	W-C dla niepełnosprawnych	4,2
9	Zmywalnia	11,6
10	Pomieszczenie dla przygotowania posiłków	8,1
11	Pomieszczenie porządkowe	2,6
12	Korytarz	3,2
13	Hol i szatnia	6,6
14	W.C. dla dzieci	4,3
15	W.C.	4,3
16	Wiata na wózki	7,6

System sieci zasilającej NN 0.4 KV – TN-C
System ochrony p. poraż- samoczynne wyłączenie zasilania

Obiekt	UTWORZENIE ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY MIĄSKÓW KOŚCIELNY POPRZECZ ADAPTACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA				Nr str. 6
Adres	Miastków Kościelny dz. nr 52/3				Nr rys 2
Inwestor	Gmina Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny				
RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA					
Projektant	Bogdan Hachaj	Nr Upr.	Data	Skala	Podpis
		GTIII 1/18/8/75	III.2018		